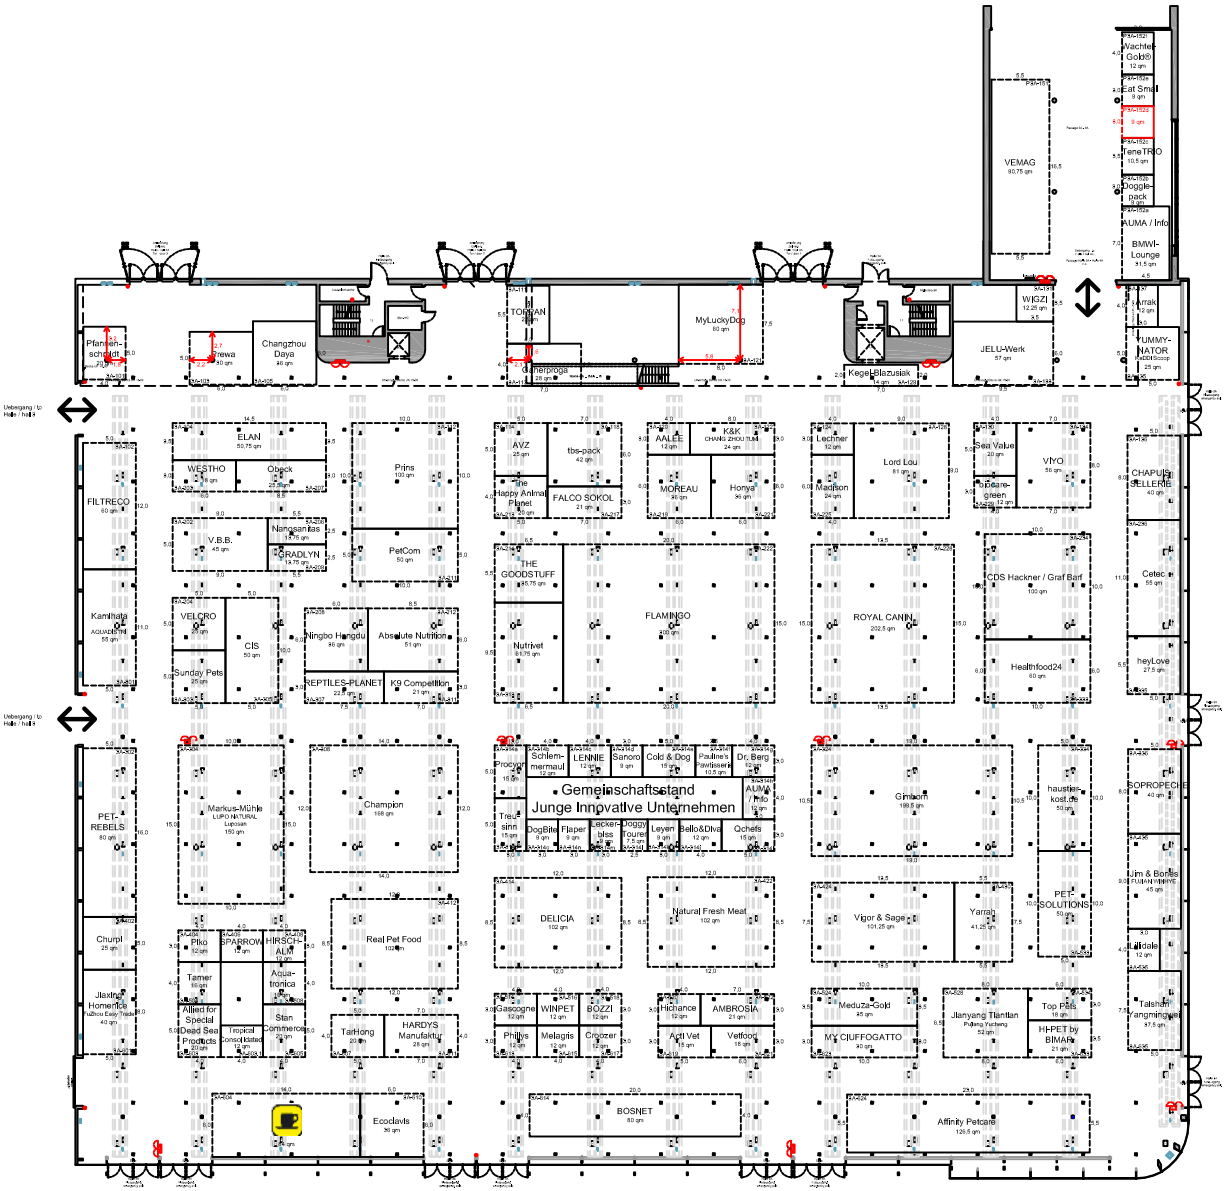

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3A / Hall 3A

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Löschleitrichtung Höhe Oberkante 1,75m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1,75m
	Abhängepunkte Hallendecke	attachment point ceiling
	Versorgungsschacht	Supply duct
	Hallensäule	Hall pillar
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 (B=3,40m / H=3,00m / B=3,40m / H=3,40m Tor 2 (B=3,40m / H=3,00m / B=3,40m / H=3,40m Tor 3 (B=3,40m / H=3,00m / B=3,40m / H=3,40m mit Notausgänge	Access doors to the hall door 1 (W=3,40m / H=3,00m / W=3,40m / H=3,40m door 2 (B=3,40m / H=3,00m / B=3,40m / H=3,40m door 3 (W=3,40m / H=3,00m / W=3,40m / H=3,40m with emergency doors
	Lastenaufzug 3.200kg LA1: L=2,70m / B=1,80m / H=zuvor max. 1,50m	Goods lift 3.200kg LA1: L=2,70m / B=1,80m / H=zuvor max. 1,50m
	Personenaufzug 1.200kg PA1: L=1,60m / B=1,40m / H=zuvor max. 1,20m	Passenger lift 1.200kg PA1: L=1,60m / B=1,40m / H=zuvor max. 1,20m
	Stele	central cylinder
	Rauchmelder im Versorgungsschacht	Smoke detector at the supply duct
	Feuerlöscher	Fire-extinguisher
Stand 02.12.2015	Seite 1/2	

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Passage Halle 3A nach Halle 4A / Passage Hall 3A to Hall 4A

Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Löschleitrichtung Höhe Oberkante 1,75m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1,75m
	Versorgungsschacht	Supply duct
	Hallensäule	Hall pillar
	Notausgang	Emergency door
	Stele	central cylinder
	Elektroversorgung, Wasser, Abwasser, Druckluft	Electricity, water, compressed-air
	Revisionsschacht	Inspection chamber
	Feuerlöscher	Fire-extinguisher
	Rauchmelder im Versorgungsschacht mussen zugänglich sein	Smoke detector at the supply duct have to be available
W	Wasser, Abwasser, Druckluft	Water, compressed-air
E	Elektroversorgung	Electricity
DV	Datenversorgung	IT
Stand 05/2017	Seite 1/2	

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3A / Hall 3A

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
W	Wasser, Abwasser, Druckluft	Water, compressed-air
E	Elektroversorgung	Electricity
DV	Datenversorgung	IT
WWE	Wasser, Abwasser, Druckluft, Elektroversorgung	Water, compressed air, electricity
WW	Wasser, Abwasser, Druckluft	Water, compressed air
WE	Elektro-, Datenversorgung	Electricity, IT
	Notausgang (muss im Einsatz offen sein)	Emergency door (only open in case of emergency)
	Laderampe, Rolltor B=4,70m / H=4,00m	Loading bay, rolling gate B=4,70m / H=4,00m
	Treppe UK +0,20m bis 5,25m	Stairs UK +0,20m to 5,25m
EMK	Feuermeldekontakt fuer Feuerwehrschluessel am Standbau	Connect to fire alarm for special stands
	Hallenhöhe = 10,15m bis 15,25m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 10,15m to 15,25m (Lower edge of technical equipment)
	Verbindung zum Standanschluss ausschließlich über den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenfläche 8497m²	Hall area 8497sqm
	Bodenbelastung 5200kg/m²	Floor loading 5200kg/m²
Stand 02.12.2015	Seite 2/2	

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Passage Halle 3A nach Halle 4A / Passage Hall 3A to Hall 4A

Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	Verbindung zum Standanschluss ausschließlich über den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenhöhe = 9,00m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 9,00m (Lower edge of technical equipment)
	Hallenfläche 411m²	Hall area 411m²
	Bodenbelastung 5000kg/m²	Floor loading 5000kg/m²
Stand 05/2017	Seite 2/2	

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum 90471 Nürnberg

NÜRNBERG MESSE

Ausstellungsflächen
NürnbergMesse
HALLE 3A
Ebene 0

Stand 10/2014

M1:200 = 871x680mm
M1:100 = 1742x1320mm

HA3-A-S-AA-IC400-1000-R001